


発電機の
定期点検

+

発電機の
性能点検



CANPLUSの負荷試験

出来ない。それは... 「できる」をつなげないから

それぞれ得意な分野の「できる」が存在します。

そんな「できる」をつなげれば、出来ないことはなくなります。

できるをつなげる できるをプラスに

CANPLUS

発電機の修理、定期メンテナンス、性能点検 1つからでも承ります。

CANPLUSの性能（模擬負荷）点検は発電機の正常稼働が目標です。

電気主任技術者

消防設備業者

性能(模擬負荷)点検
本当に発電できてるか？
停電時に設備が一定時間
動くのか？

必要であれば
非常用発電機の
メンテナンス
消耗品の交換等

万が一の際にも動く
ことを確認
安心と安全な施設に

不具合があれば、
エンジニアの確認
のもと修理
その場で手配可能

CANPLUS

発電機技術者

お問合せ

発電機の性能点検について

発電機 現地調査

問題なし

問題あり

性能点検詳細見積提出
試験計画提出

承認

作業指示書・発注書

最終打ち合わせ

主任技術士・保安を請け負っている方と工事の
許可・接続先やタイムスケジュールの確認など

搬入

敷設工事

試験実施

終了確認・撤去・撤収

試験データ提出

定期的なメンテナンス・消耗品交換・性能確認

メンテナンス必要例


クーラント液不足



オイル漏れ



打ち合わせ

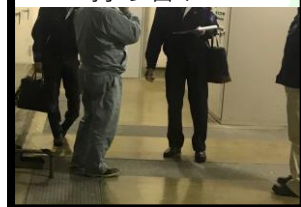

修理・メンテナンス見積り

承認

作業指示書・発注書

修理

修理完了後
の性能点検へ

試験は電気主任技術士の指示のもと行われます。

- ①発電機から商用電源切り離し
 - ②負荷装置接続
 - ③徐々に負荷をかけて行く
 - ④指示のもと負荷装置操作
 - ⑤電圧等測定
 - ⑥負荷を徐々に落として行き性能試験終了
 - ⑦負荷装置切り離し
 - ⑧商用電力接続
- ※すべて指示のもと動きます

高圧試験実施画像




異常があれば試験停止

異常停止原因事例

排気管煙道から雨水侵入しての始動不可
冷却水のOリング劣化による高温異常など
定期メンテナンスを行っていれば
防げるものばかりです。

現地調査の流れ

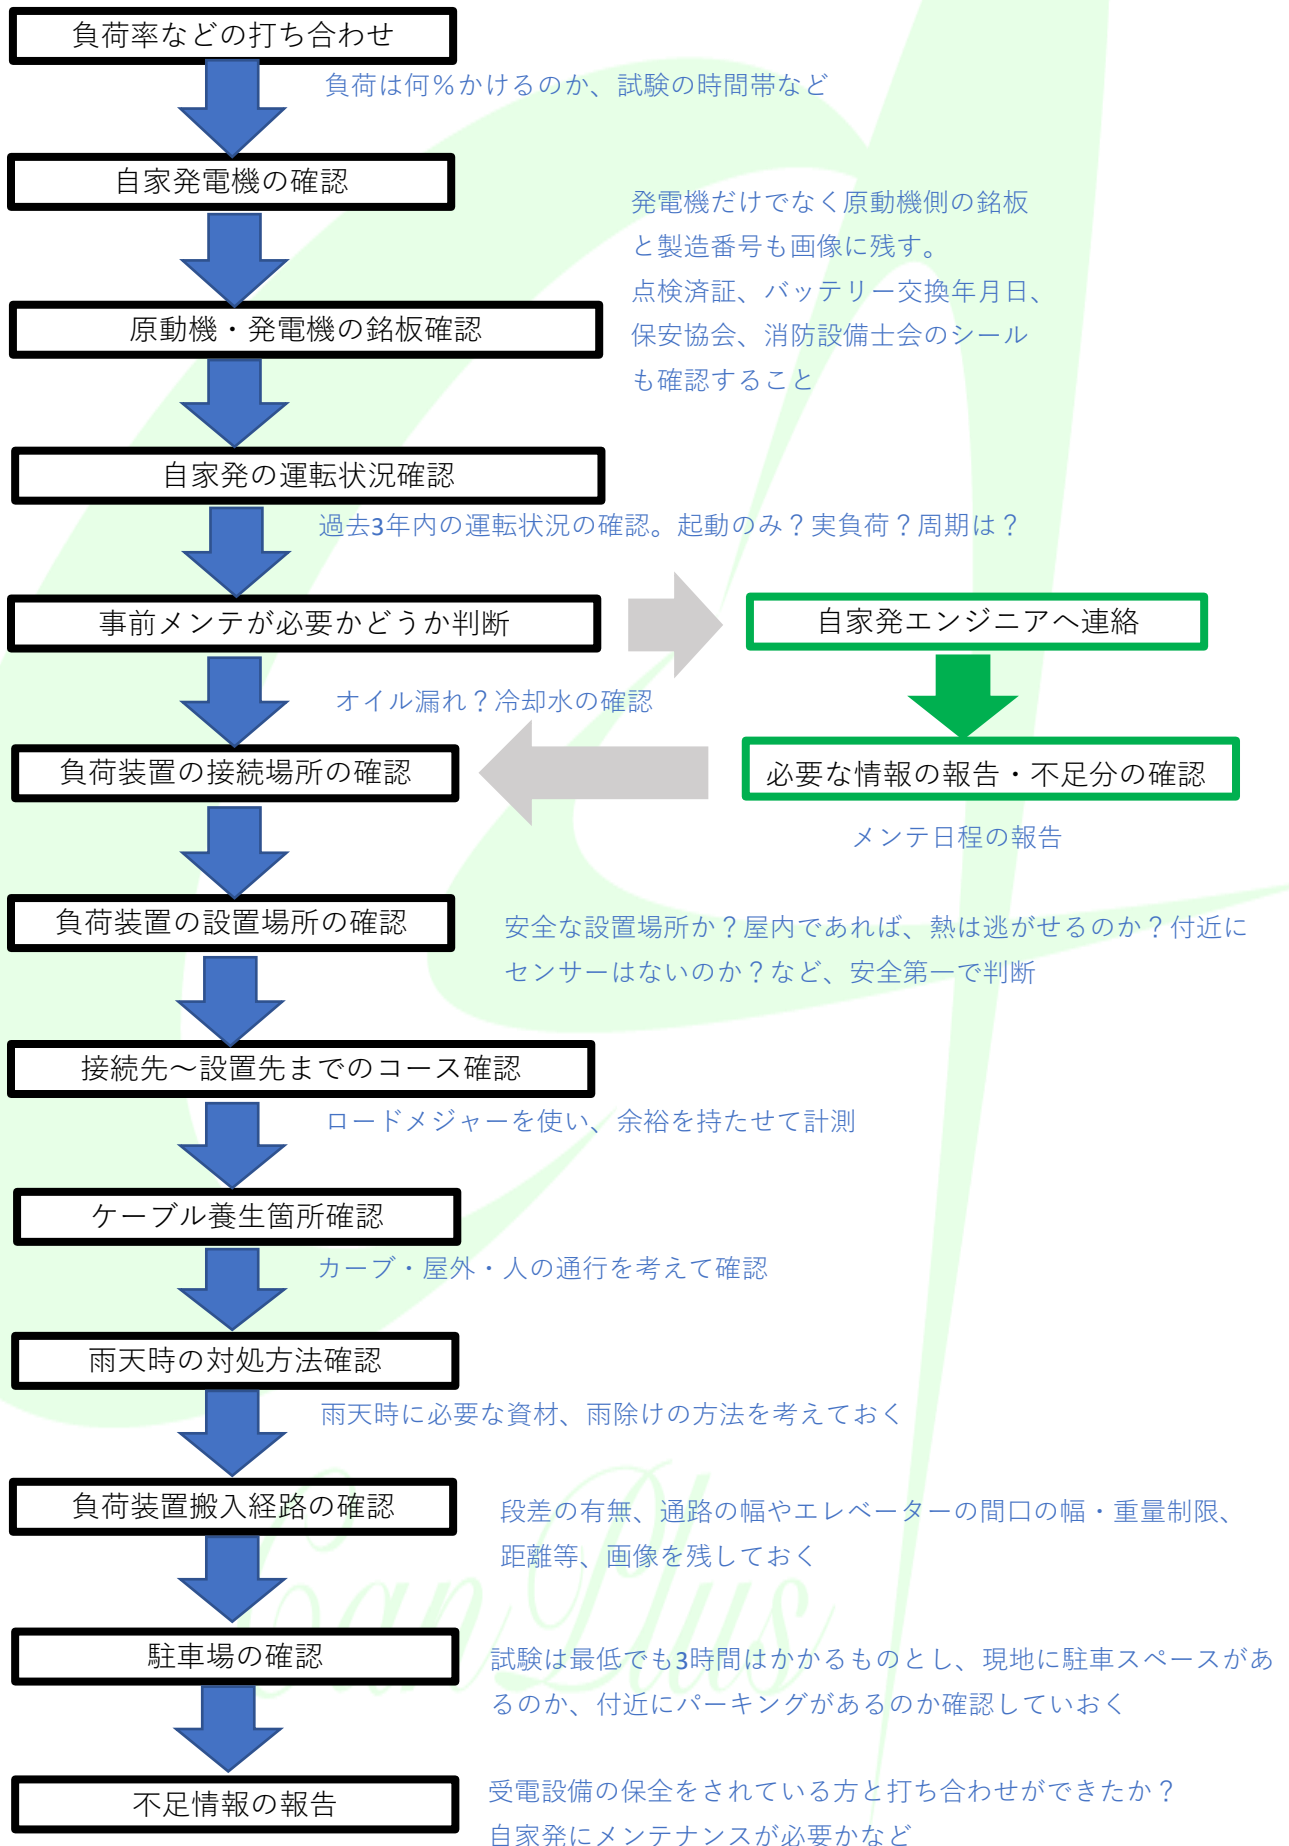

オーナー様

ビル管理会社

電気設備業者

電気事業法による
電気設備点検

消防設備業者

消防法による
消防設備機器点検

CANPLUS

非常用発電機の
性能点検

発電機メーカー
新設・修理・パーツ供給可能

発電機エンジニア
急ぎの修理対応可能

空調
メンテナンス対応可能

通信機
新規設置・保守対応可能

掃除
清掃業務対応可能

塗装・リフォーム
内装・外装工事対応可能

ケミカル販売
消臭・防カビ・抗菌剤
防汚コート卸し 対応可能



できるをプラスに

CanPlus

株式会社CANPLUSは、自家発電機がいかなる時でも稼働できる状態に保つことを目標としています。

株式会社 CAN PLUS

〒812-0037 福岡市博多区御供所町1-18

リビング博多4F

TEL : 092-710-4233 FAX : 092-710-4244

E-mail : info@canplus.co.jp

URL <http://www.canplus.co.jp>